

5 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ, КОНСЕРВАЦІЮ ТА ПАКУВАННЯ

5.1 Блок комутації сигналів БКС-4, заводський номер _____ виготовлений та прийнятий відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, чинної технічної документації та визнаний придатним для експлуатування.

5.2. Консервація та пакування виробу зроблено відповідно до вимог, передбачених у діючій технічній документації.

Максимальний термін до переконсервації за умови дотримання умов зберігання – 1 рік.

Дата консервації та пакування _____



особистий підпис

Гречанюк

розшифрування підпису

Відповідальний за приймання

МП 

особистий підпис

Корнута

розшифрування підпису

число місяць рік



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОЛ»
(ТОВ «МІКРОЛ»)

БЛОК КОМУТАЦІЇ СИГНАЛІВ
БКС-4

ПАСПОРТ
ПРМК.426436.004 ПС



Виробник:

ТОВ «МІКРОЛ»

76495, м. Івано-Франківськ, вул. Автолившівська, 5 Б

тел./факс +38 (0342) 504410, 502701, 502702

e-mail: microl@microl.ua, <http://www.microl.ua>

1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБ І ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1.1 Блок комутації сигналів БКС-4 призначений збільшення кількості груп перемикаючих контактів блоків ручного управління БРУ-7 (БРУ-7К1), БРУ-10, БРУ-5 (БРУ-5К1).

БКС-4 приєднується до клемно-блочного з'єднувача КБЗ-24-19.

1.2 За захищеністю від дії кліматичних факторів, виріб відповідає виконанню УХЛ категорії розміщення 4.2 за ГОСТ 15150, але для роботи при температурі від мінус 40 °С до плюс 70 °С.

1.3 За захищеністю від дії вібрації виріб відповідає виконанню N2 згідно з ГОСТ 12997.

1.4 За захищеністю від дії пилу та вологи виріб відповідає виконанню IP00 згідно з ГОСТ 14254.

1.5 Технічні характеристики виробу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування характеристики (параметра)	Значення характеристики (параметра)
1 Кількість груп контактів	4
2 Тип контакту	перемикаючий
3 Комутаційна здатність реле: - постійний струм (напруга) - Змінний струм (напруга)	0,01 ... 0,25 А (6 ... 34 В) 0,01 ... 0,25 А (12 ... 220 В)
4 Електричне живлення	Напруга постійного струму від 20 до 28 В
5 Споживання	не більше 0,02 А
6 Габаритні розміри (ВхШхГ)	23 мм x 78 мм x 71 мм
7 Маса, не більше	0,1 кг

1.6 Інші технічні характеристики наведені в розділі 3 настанови щодо експлуатування БРУ-7 (ПРМК.422219.002 РЕ), БРУ-5 (ПРМК.422219.003 РЕ), БРУ-10 (ПРМК. 422219.001 РЕ).

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

2.1 Комплект постачання виробу відповідає наведеному у таблиці 2.

Таблиця 2

Позначення виробу	Найменування виробу	Кількість
ПРМК.426436.004	Блок комутації сигналів БКС-4	1 шт.
231-131	Важіль монтажний	1 шт.
ПРМК.426436.004 ПС	Паспорт	1 шт.

3 РЕСУРСИ, ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТА ЗБЕРІГАННЯ І ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

3.1 Середній термін служби виробу – 10 років.


3.2 Середнє напрацювання виробу до відмови - щонайменше 100 000 год.

3.3 Гарантійний термін зберігання - 1 рік від дня відвантаження виробу.

3.4 Виробник гарантує відповідність виробу технічним умовам ТУ У 33.2-13647695-005:2006 при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатування, вказаних у настанові щодо експлуатування ПРМК.422219.002 РЕ (ПРМК.402219.003).

3.5 Гарантійний термін експлуатування – 36 місяців з дня відвантаження виробу.

4 СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ КОМУТАЦІЇ СИГНАЛІВ БКС-4

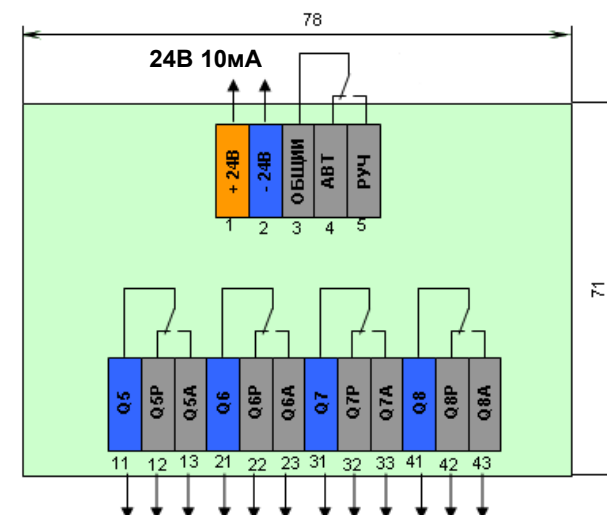

Малюнок 4.1 - Схема розташування сигналів та габаритні розміри блоку комутації сигналів БКС-4

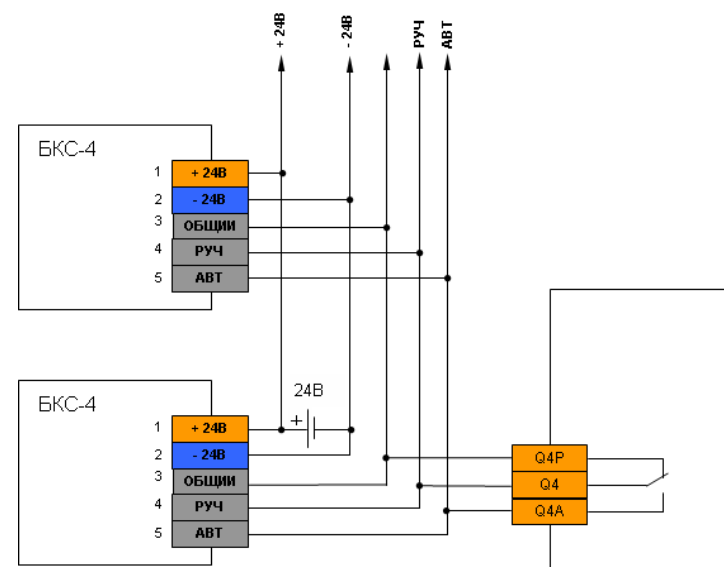


Рисунок 4.2 – Схема підключення БКС-4 до приладу